



対策箇所説明図

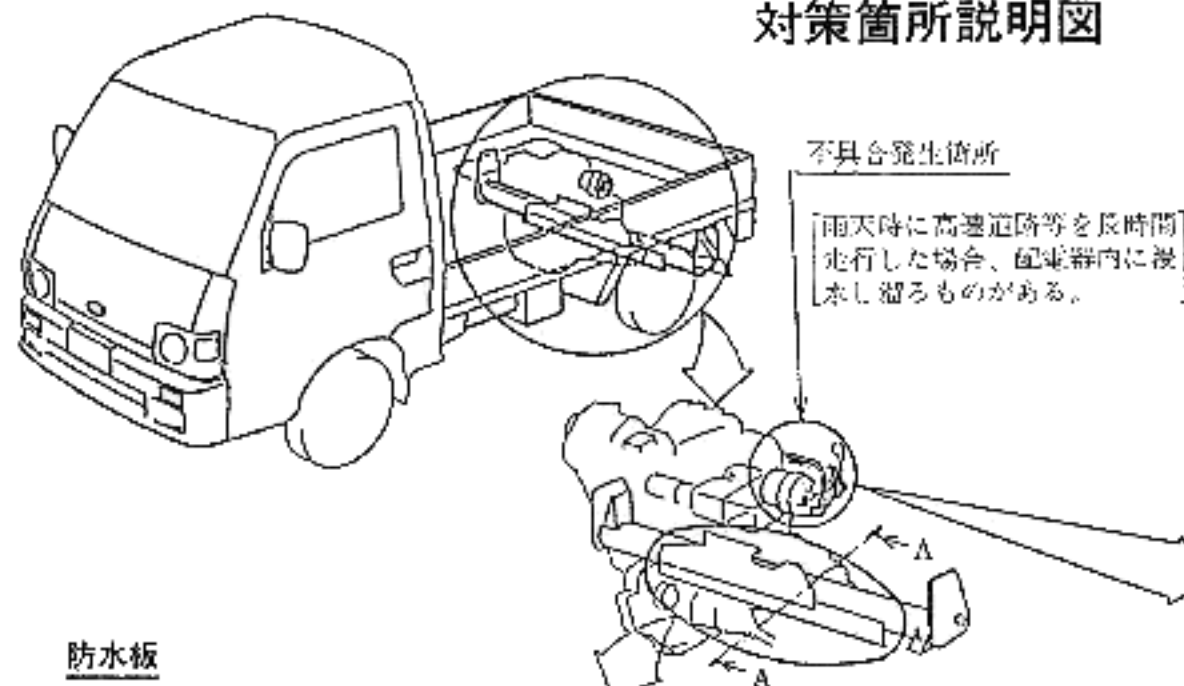


防水板

対策前

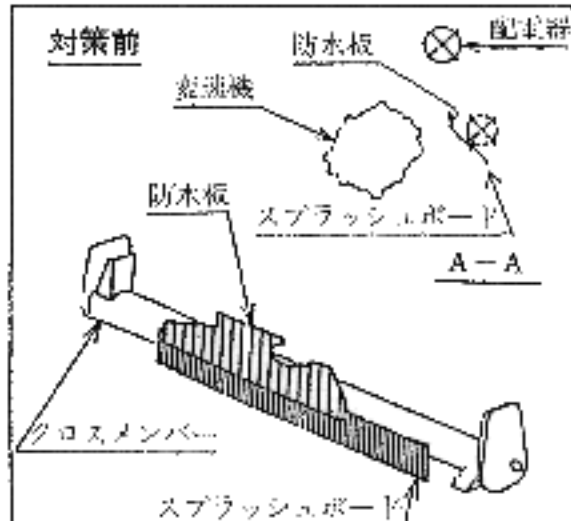


対策後

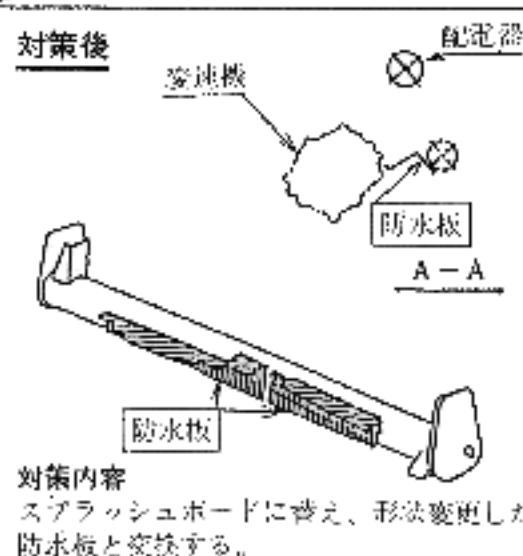


配電器

対策前

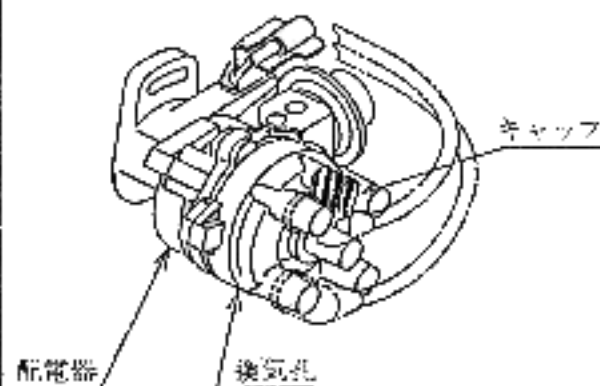

対策後

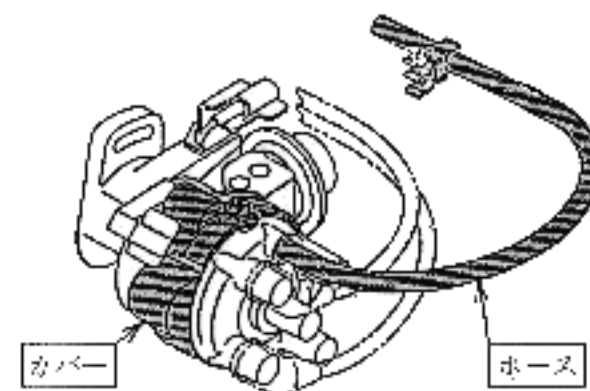

対策内容

- ①キャップに替え、ホースを追加する。
- ②横点方式の配電器については、配電器の換気孔にカバーを追加する。

注：[]内は対策部品を示す。