


対策箇所説明図（その①）



注： は交換部品を示す。


対策前

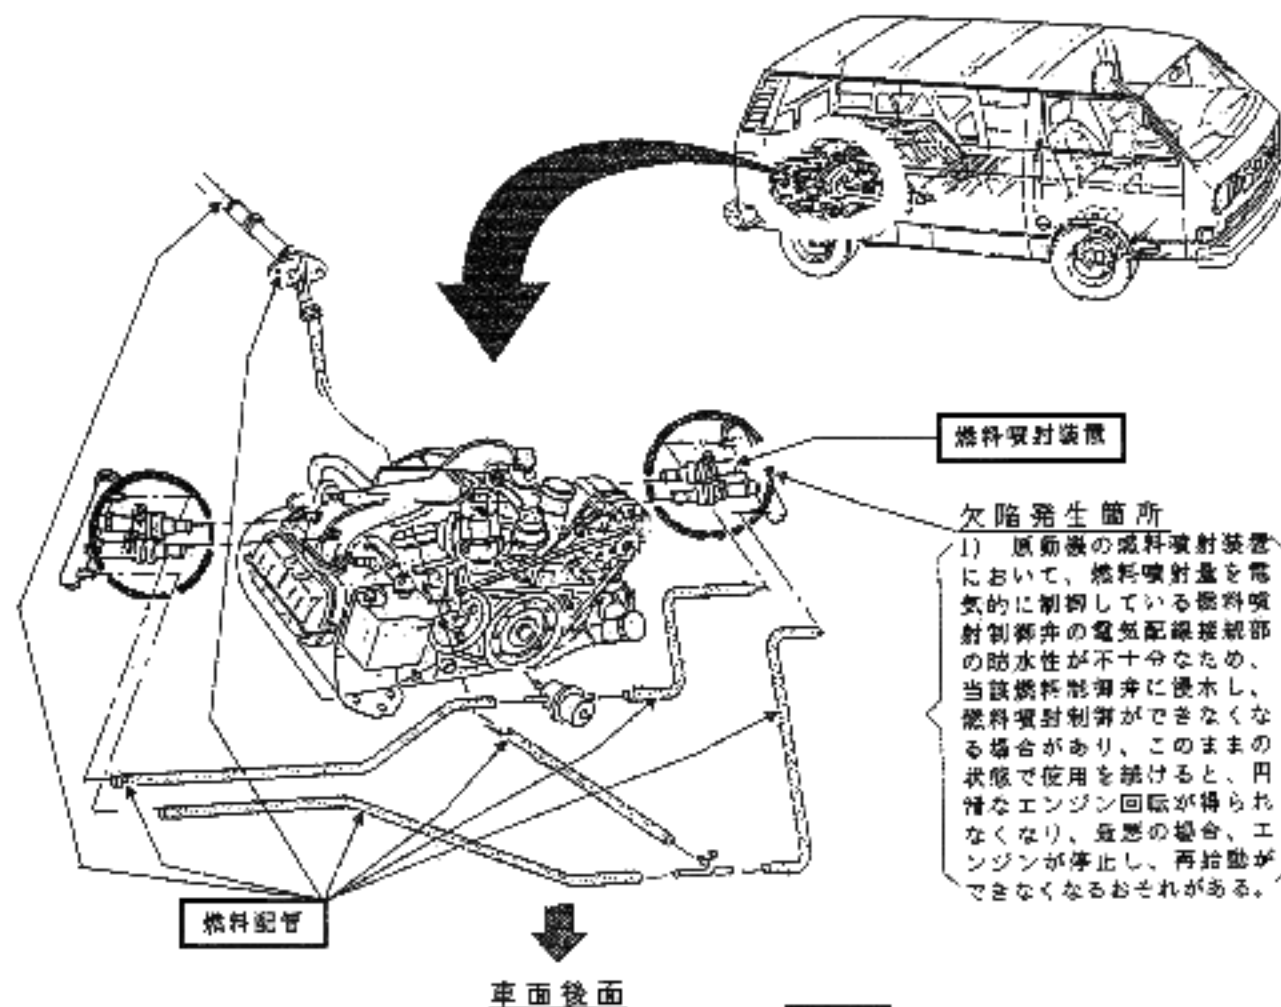

対策後

対策内容

- 1) 全車両、燃料噴射装置を対策品と交換するとともに、再使用のできない燃料配管を新品と交換する。

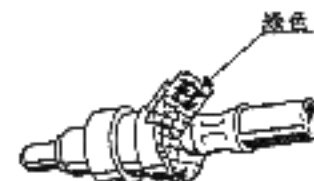

燃料噴射装置の対策品は、配線接続部の樹脂製電気配線接続部が緑色。
 （対策前は樹脂製電気配線接続部が黄色）